


Istniejąca rozdzielnia piętrowa TP-2 do demontażu





Projektowana rozdzielnia piętrowa TP-2

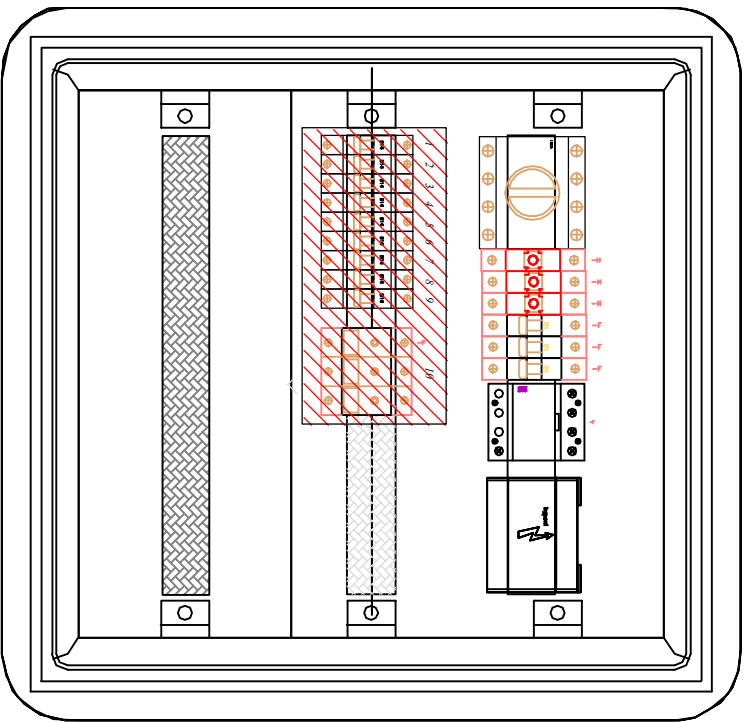

- Uwagi:
- w tablicy przewidziano rezerwę do:
 - * podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
 - * montażu systematycznie dodatkowego wyposażenia (wyłączniki różnicowoprądowe itp.) dla remontowanych obwodów w syst. TN-S
 - montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

PROJ. ROZDZIELNIA TP-2
typu XL 3 160 3R lub równoważna

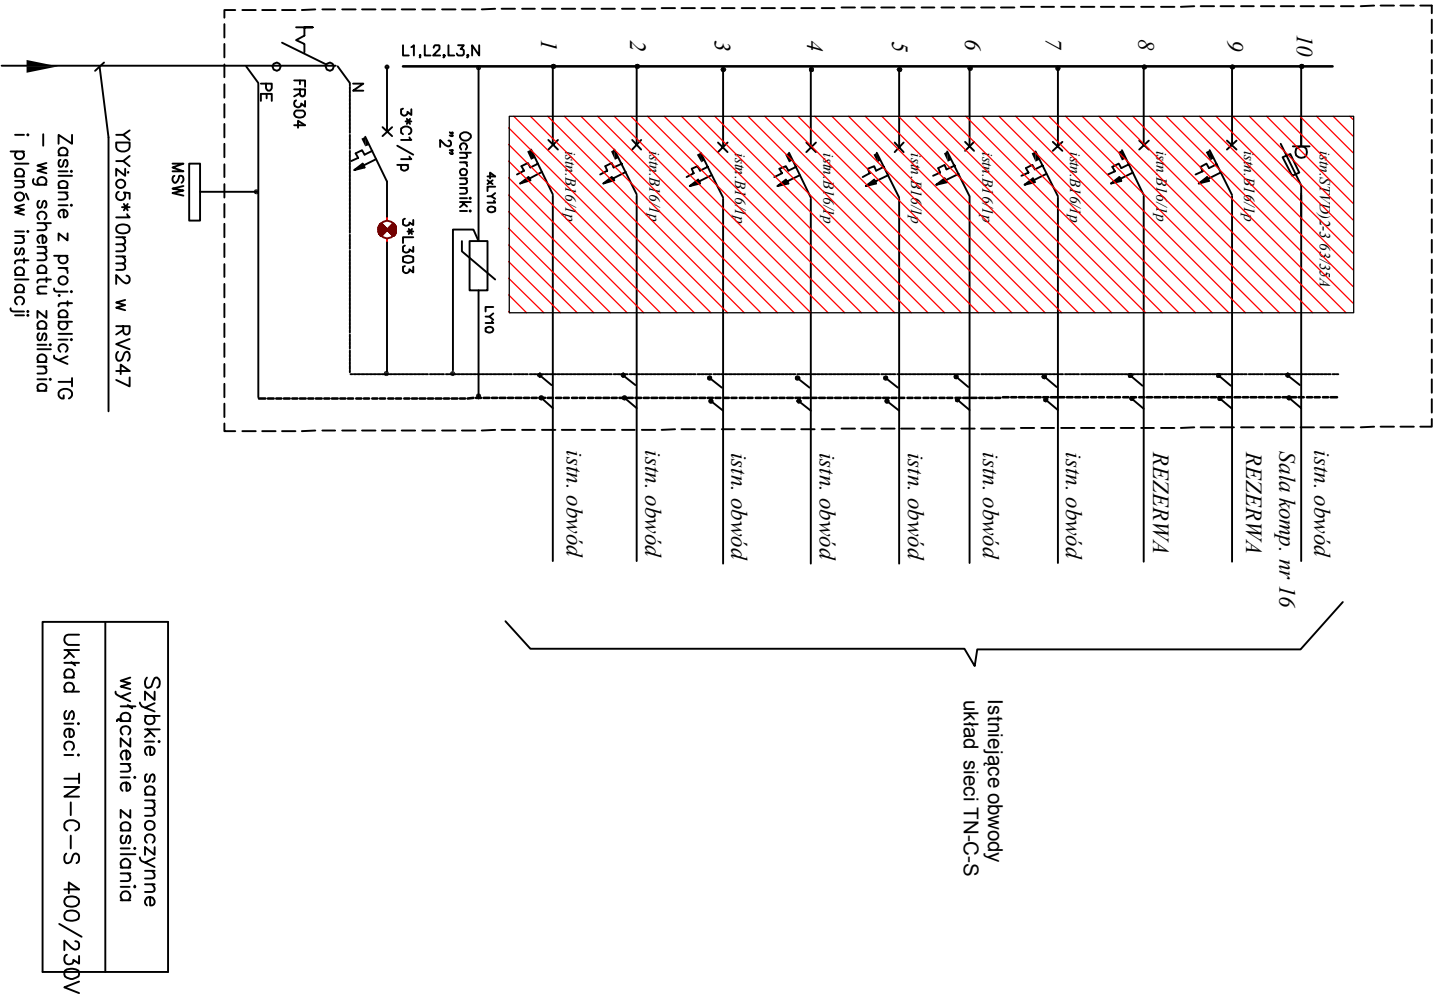

Osprzęt modułowy z demontażu do ponownego wykorzystania

| |
|--|
| Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania |
| Układ sieci TN–C–S 400/230V |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| <p>Projekt:</p> <p>Remont instalacji elektrycznej w zakr</p> <p>- tablicy głównej wraz z wył.p. pożarow</p> <p>- wymiana WLZ-ów</p> <p>- remont inst. elektr. w klasopracowni</p> <p>nr 7 i 10</p> | <p>Adres inwestycji :</p> <p>Zespół Szkół</p> <p>Ogólnokształcących w Pisz</p> <p>12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15</p> | <p>Projekt budowlany</p> | <p>Inwestor:</p> <p>Zespół</p> <p>Szkoł Ogólnokształcących</p> <p>w Pisz</p> <p>12-200 Pisz</p> <p>ul.Sikorskiego 15</p> | <p>Tytuł rysunku:</p> <p>Schemat Ideowy Zasilania</p> <p>- rozdz. TP-2</p> <p>Skala:</p> <p>-</p> <p>Data:</p> <p>07.2014</p> <p>Projektant:</p> <p>mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI</p> <p>nr upr. WAW/0060/POOE/08</p> <p>W-MOIB nr ewid. WAM/IE/036401</p> | <p>Strona:</p> <p>st. nr</p> |
|--|--|--------------------------|--|---|------------------------------------|