


Istniejąca rozdzielnia TG
główna ZSO do demontażu
(parter cz.stara ZSO)




D:\MD\q_2014\07\LO\FOTO\DSC_2956.JPG

PROJ. ROZDZIELNIA TG
typu 2* XL3 400 W600 lub równoważna

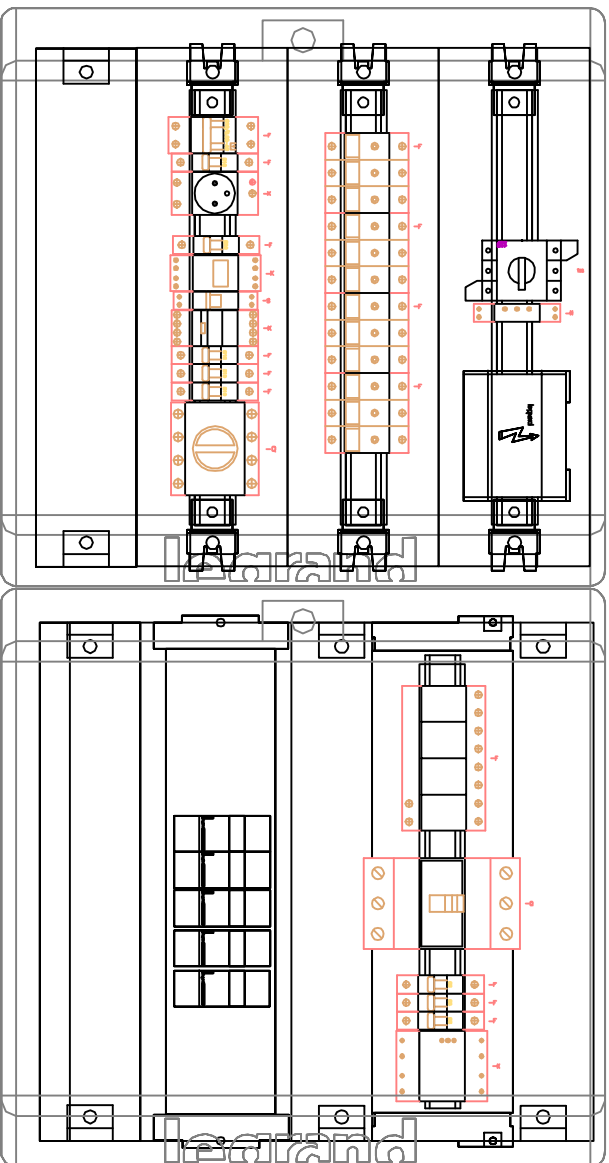

TG

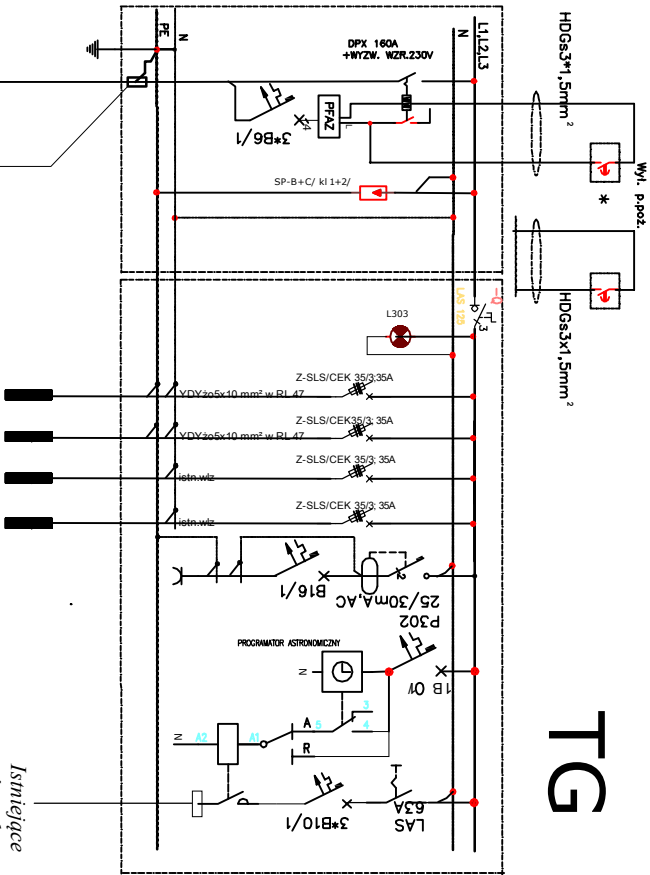

istn. YAKY4*120

5*Modułowy blok
rozdzielczy
250A

istn.zasilanie bud.ZSO


Zasilanie proj.rozdzieln. TP-1

Zasilanie proj. rozdzielni TP-2

Zasilanie istn.rozdzielni - KOTŁOWNIA

Zasilanie istn. zdalnej Syreny Alarmowej

Gniazdo na szynę
TH35

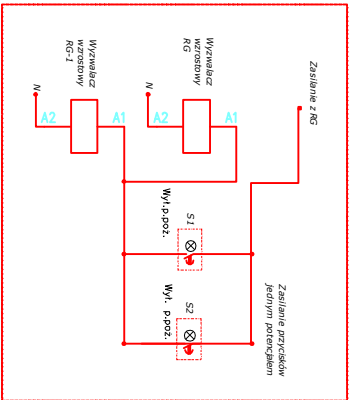

str. nr