


PROJ. ROZDZIELNIA "TG"
ROZDZIEL. P/T ,typu XL3 160 ,DRZWI BIAŁE

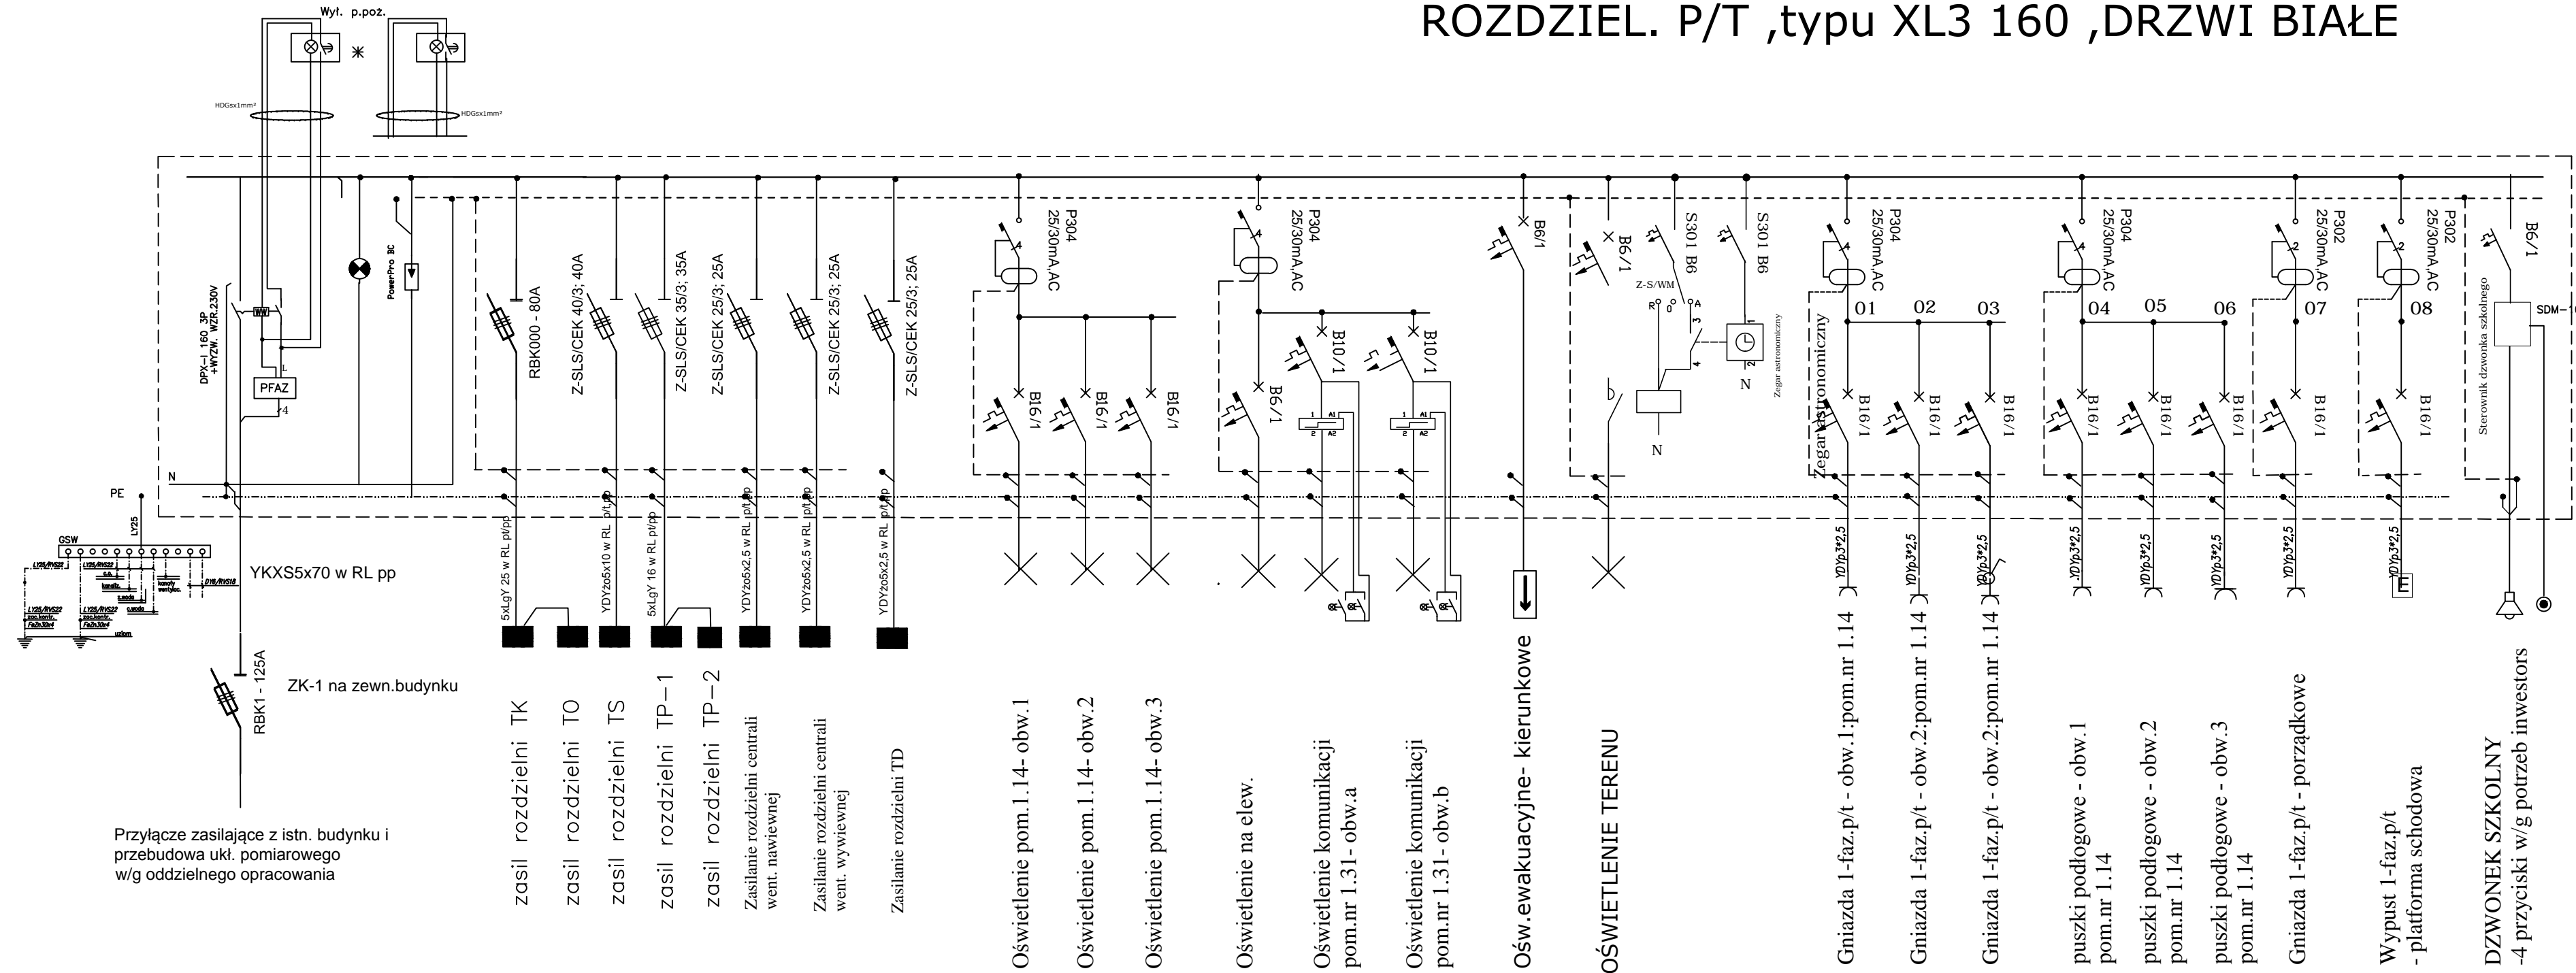

| |
|--|
| Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania |
| Układ sieci TN-S 400/230V |

Investor:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
im.Władysława Klementowskiego , Łupki 15 gm.Pisz

inwestycja: Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TG"

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Faza: | Projekt Architektoniczno-Budowlany | Specjalność: | Elektryczna |
|-------|------------------------------------|--------------|-------------|

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| Projektanci: | Imię, Nazwisko: | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 | |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Grzegorz Leniec | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Czesław Kołodziejczyk ŁOM /2/76 | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------------------|----------------|
| Data: 12.2014 | Skala: | Numer rysunku: E-7 | Rewizja: -- |
|------------------|--------|------------------------------|----------------|

Uwagi :

- ze względu na szczegółowych brak danych dot. wyposażenia obiektu w urządzenia technologiczne- wielkości zabezpieczeń oraz przekroje przewodów należy skorygować na etapie realizacji inwestycji
- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta i wytycznymi branży sanitarnej