



Rozdzielnia TP-1

XL 3 160 4R p/t

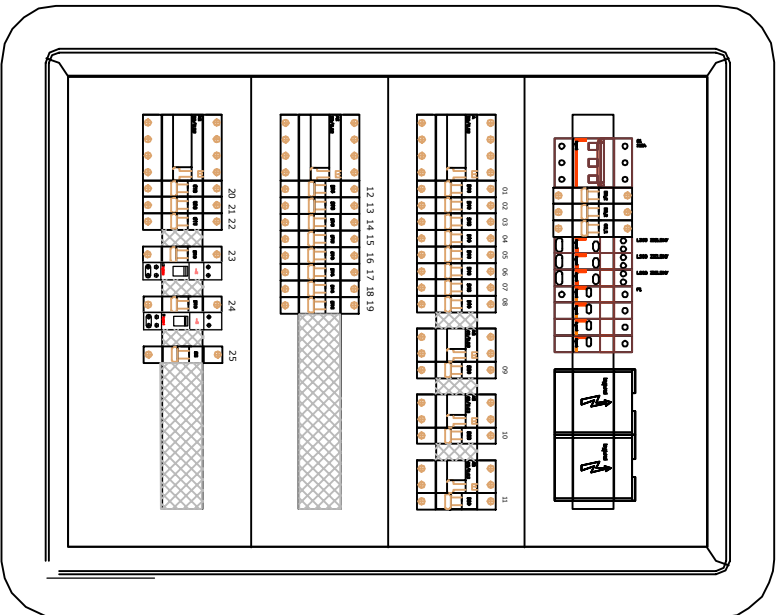

TP-1/I-piętro/

XL 3 160 4R p/t

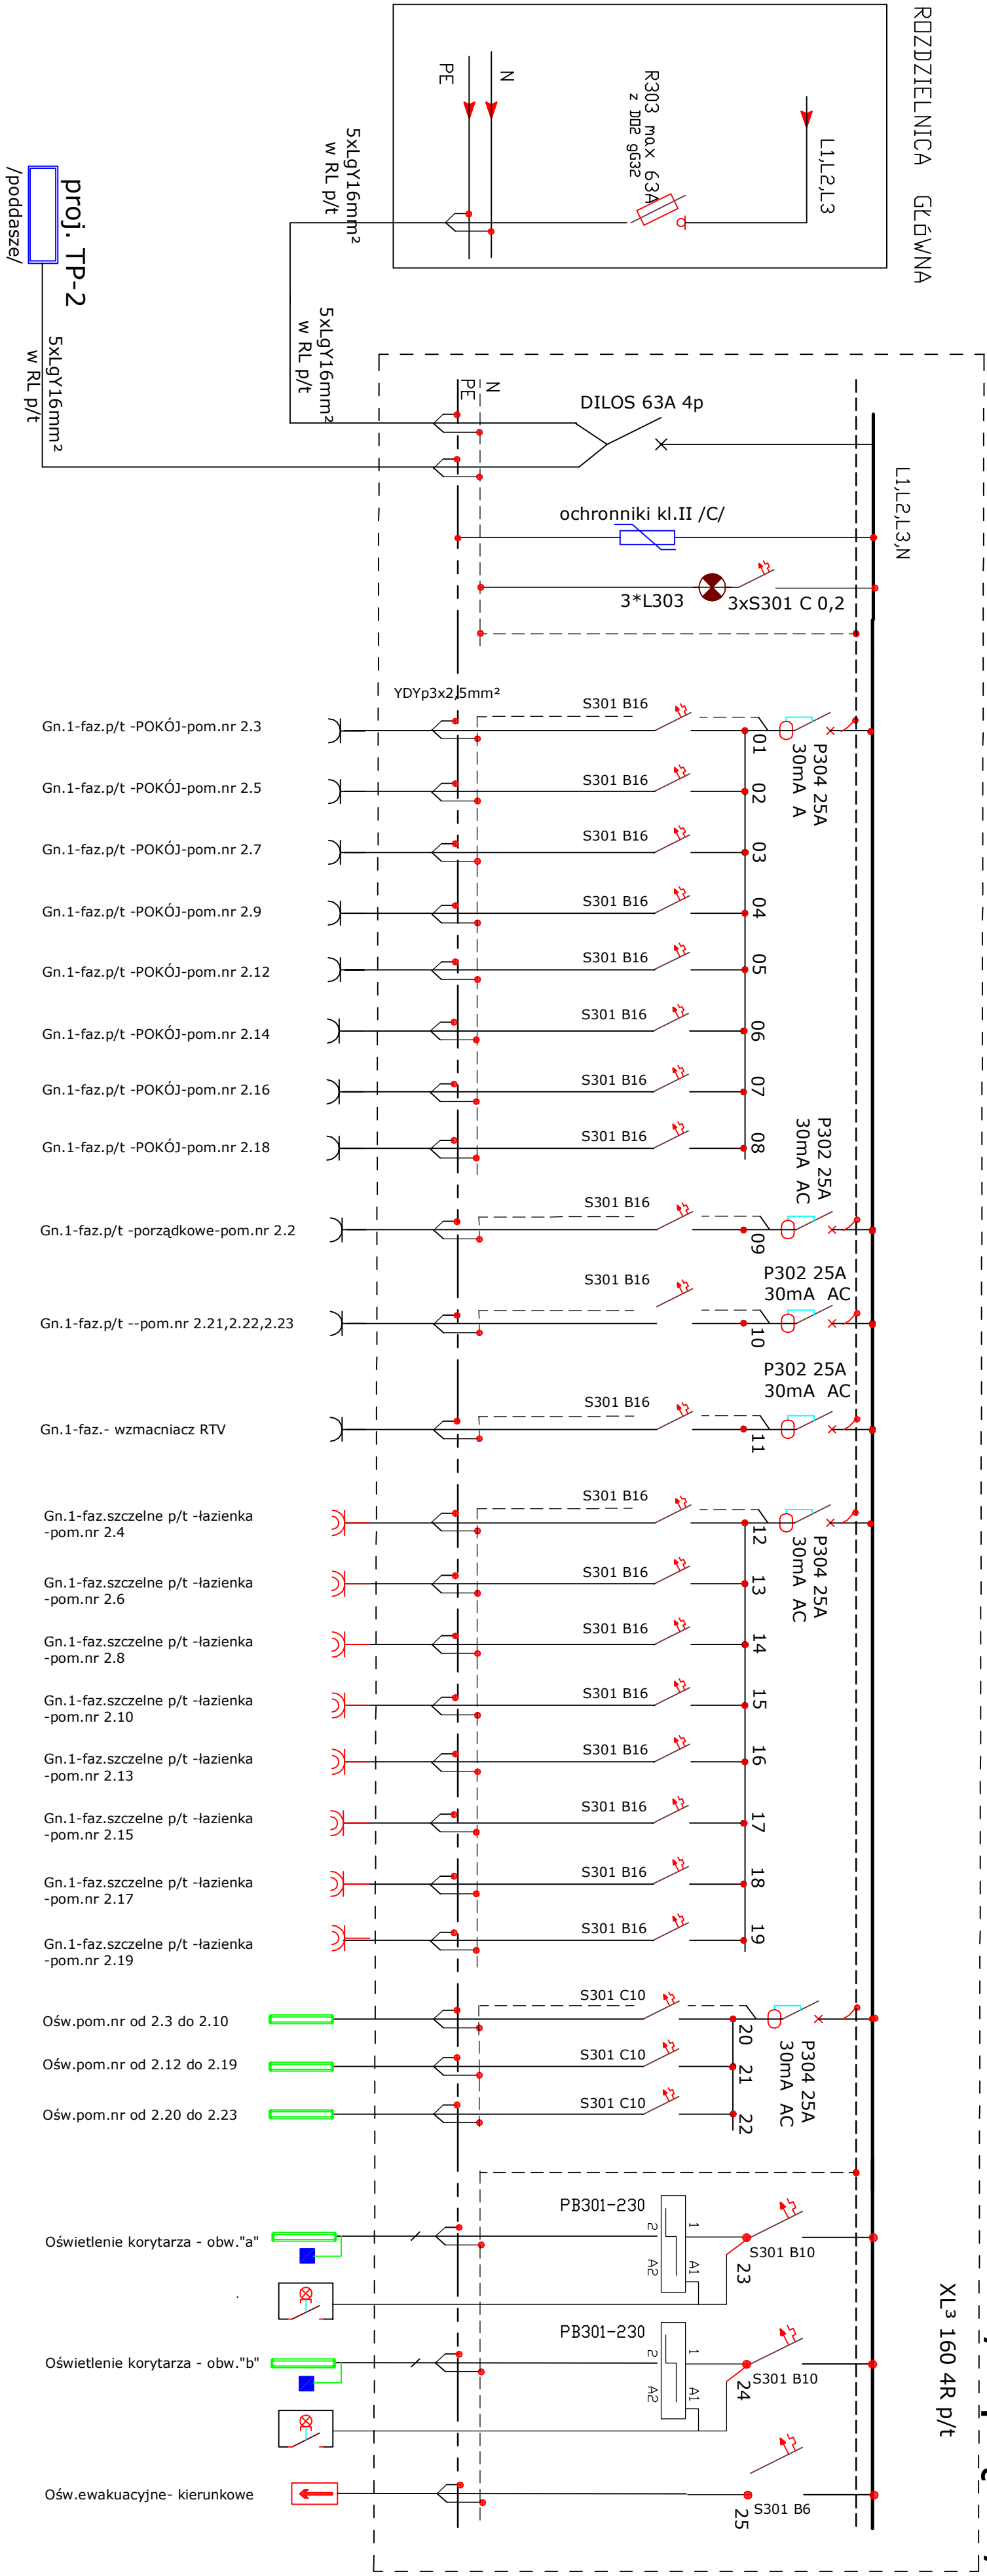

UWAGI:  
\* Rozdzielnia wykonana jako p/t min IP43 II klasy ochrony  
\* główna krawędź nie wyżej niż 2m od posadzki typu np. XL 160 4R lub równoważna/  
\* w tablicy należy przewidzieć rezerwę do zasilania urządzeń elektrycznych  
\* montaż urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

Inwestor:	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach im. Władysława Klementowskiego , Łupki 15 gm. Pisz	
Inwestycja:	
Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego	
Adres:	
Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz	
Pracownik:	
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TP-1"	
Faza:	Specjalność:
Projekt Architektoniczno-Budowlany	Elektryczna
Projektanci:	Podpis
Imię, Nazwisko:	
Projektant:	
mgr inż. <b>POTR CIOTROWSKI</b> nr upr. WAM/050/PODE/08	
Asystent projektanta:	
mgr inż. Grzegorz Leniec	
Sprawdzający:	
mgr inż. Czesław Kobuszewski ŁOM 1276	
Data:	Rozwija:
12.2014	--
Skala:	
	<b>E-11</b>