



ROZDZIELNICA GŁÓWNA

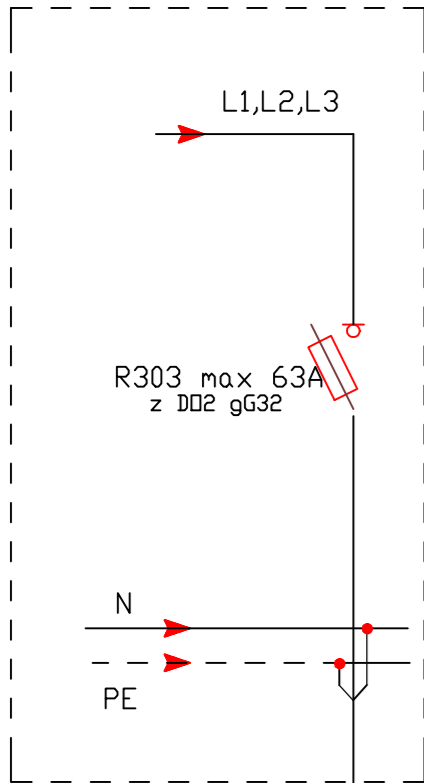

proj. TP-1

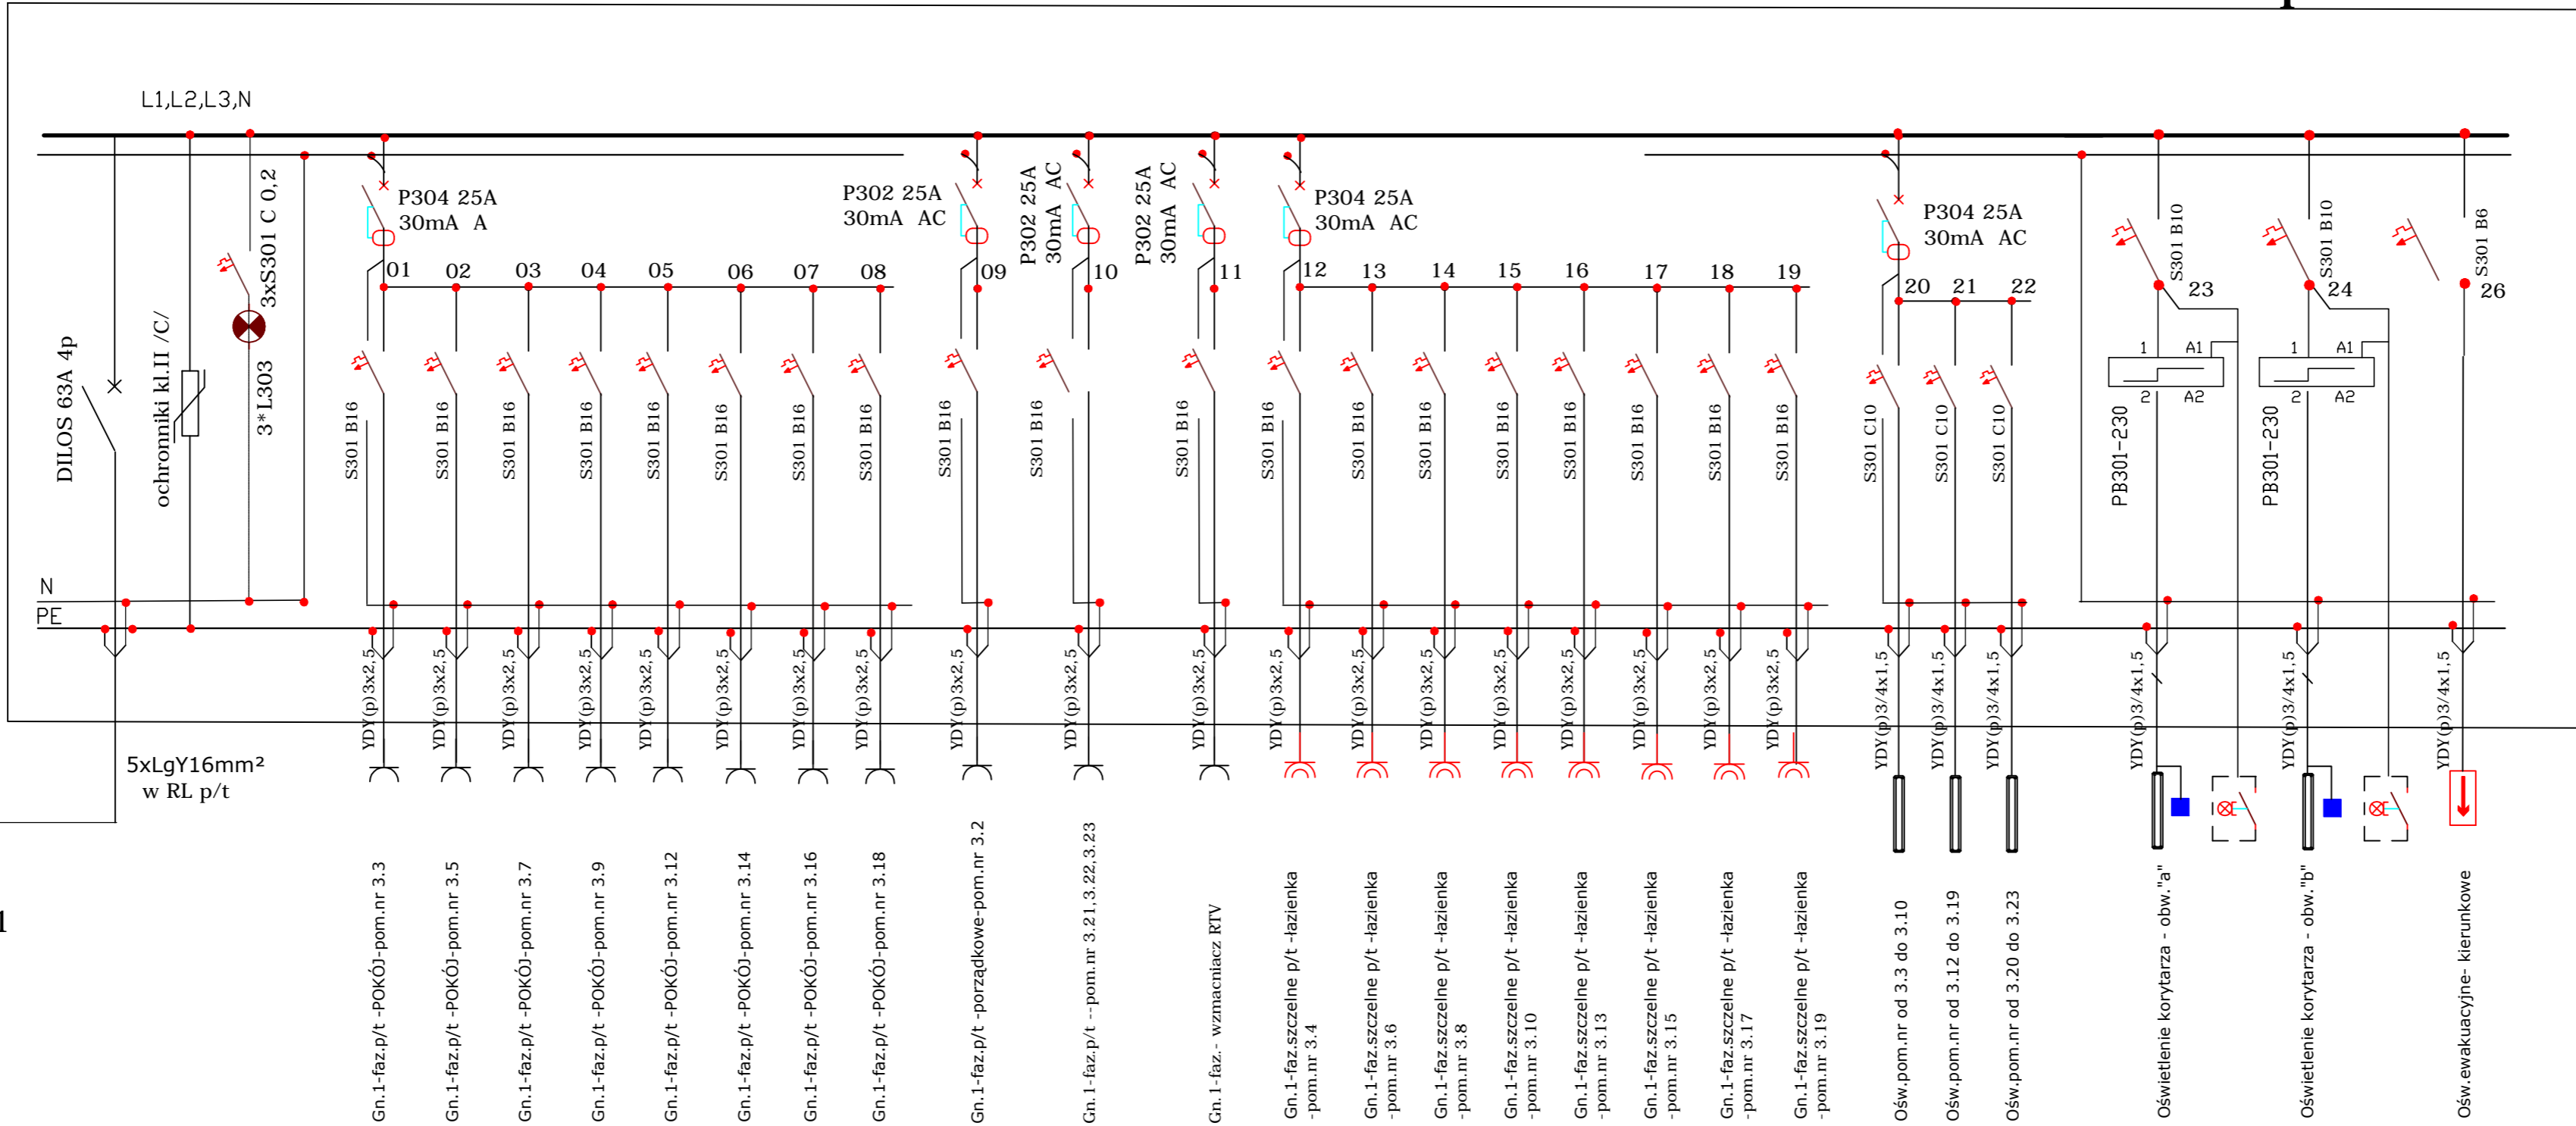


Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

UWAGI:
* Rozdzielnica wykonana jako p/t min IP43, II klasy ochronności /górną krawędź nie wyżej niż 2m od posadzki typu np. XL³ 160 4R- lub równoważna/
* w tablicy należy przewidzieć rezerwę do zasilania urządzeń elektrycznych nie objętych niniejszym projektem w/g potrzeb Inwestora
* montaż urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

TP-2/poddasze/

Rozdzielnia TP-2

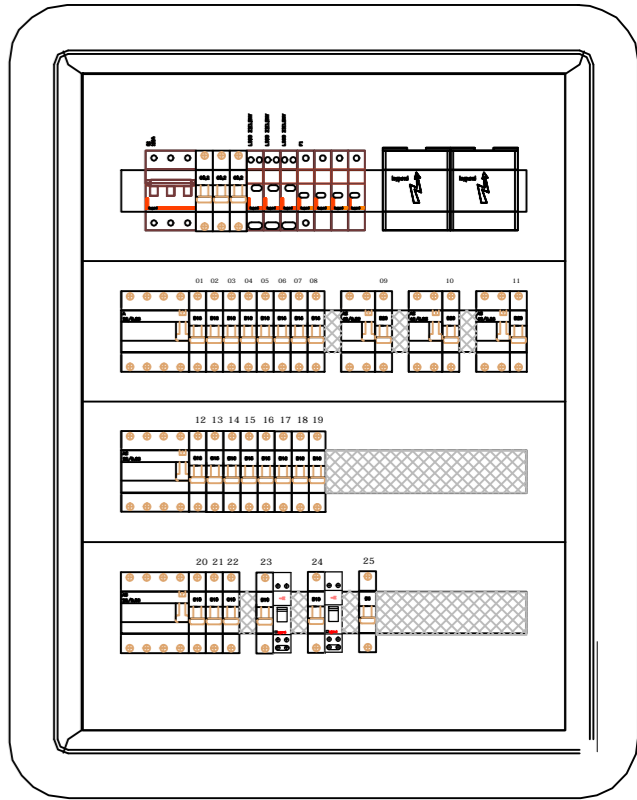

Inwestor:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
im. Władysława Klementowskiego, Łupki 15 gm. Pisz

Inwestycja:
Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o
funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika
komunikacyjnego

Adres:
Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TP-2"

Faza: Projekt Wykonawczy

| | | |
|--------------|---|--------|
| Projektanci: | Imię, Nazwisko: | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------------|----------------|
| Data: 12.2014 | Skala: | Numer rysunku: E-12 | Revizja: -- |
|------------------|--------|------------------------|----------------|