


ROZDZIELNICA TG

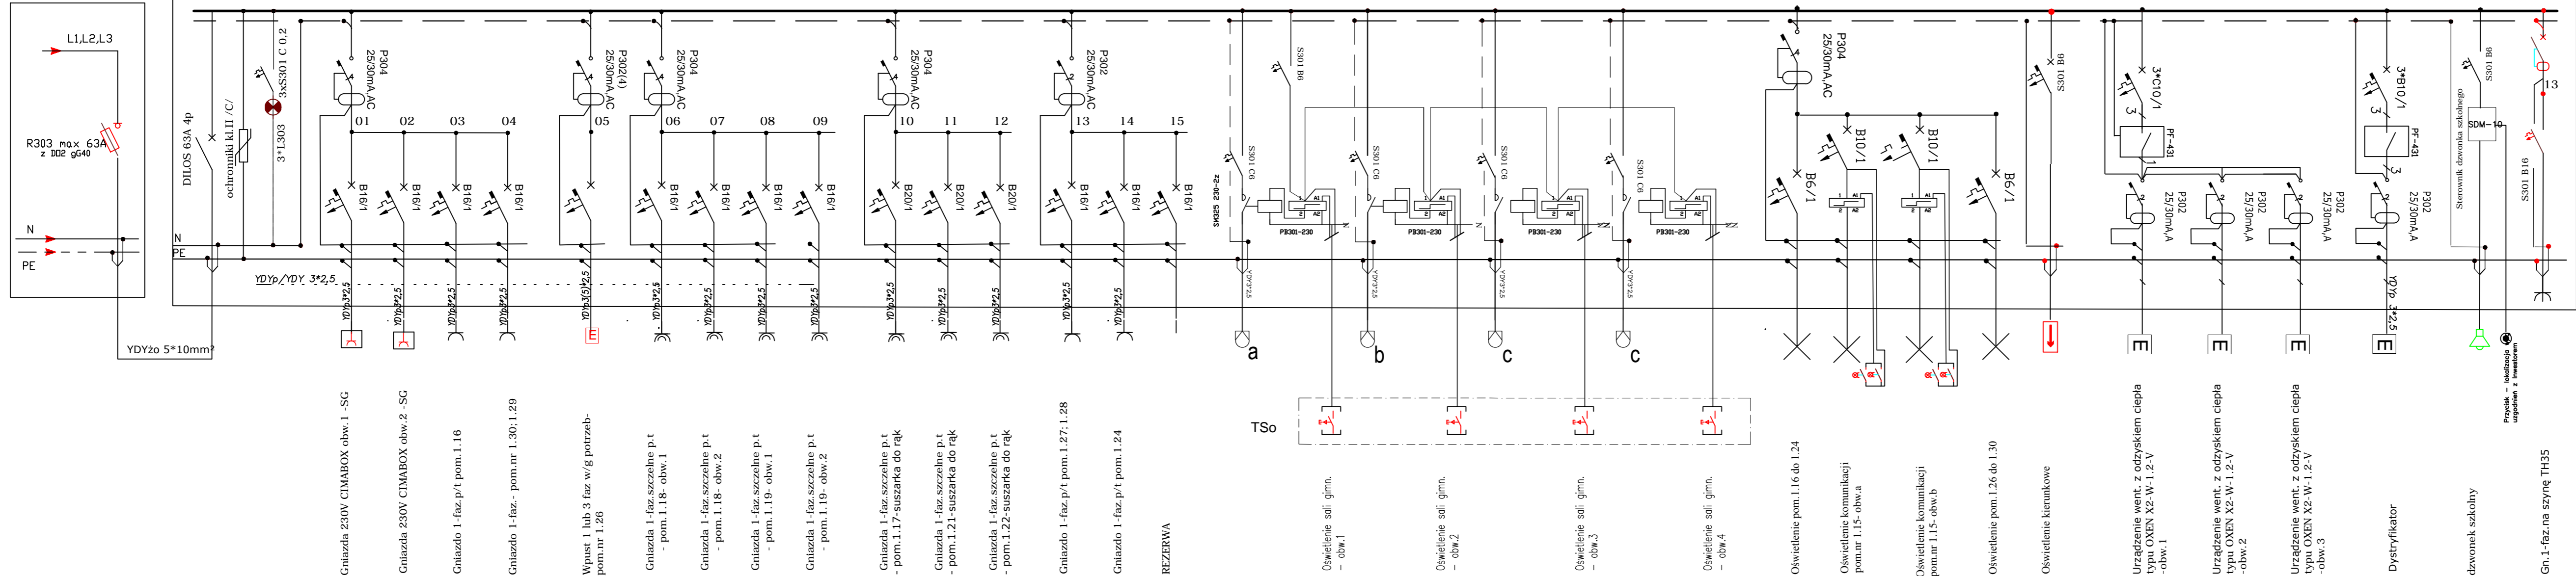


UWAGI:
* Rozdzielnica wykonana jako n/t / montowana p/t min IP43, II klasy ochrony /górna krawędź nie wyżej niż 2m od posadzki typu np. XL3 400 W 1050- lub równoważna/
* w tablicy należy przewidzieć rezerwę do zasilania urządzeń elektrycznych nie objętych niniejszym projektem w/g potrzeb Inwestora
* montaż urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta
* lokalizację oraz wysokość montażu osprzętu na etapie realizacji inwestycji ponownie uzgodnić z użytkownikami

Szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

ROZDZIELNIA "TS" / sali gimnastycznej/

Rozdzielnia TS

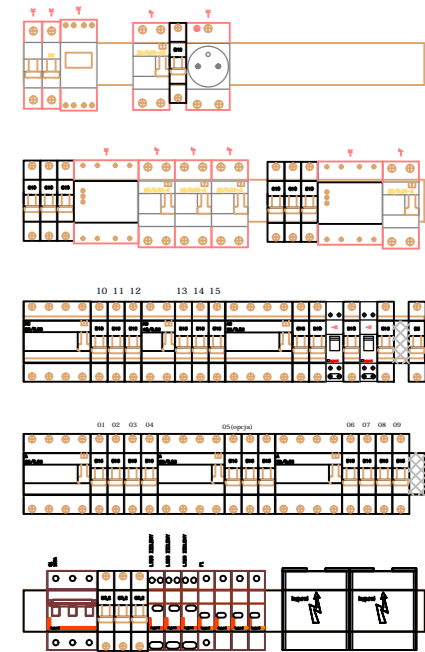

Inwestor:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
im. Władysława Klementowskiego, Łupki 15 gm. Pisz

Inwestycja:
Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o
funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika
komunikacyjnego

Adres:
Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TK"

Faza: Projekt Wykonawczy Specjalność: Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08	

Data: 12.2014 Skala: Numer rysunku: E-10 Rewizja: --