


PROJ. ROZDZIELNIA "TK"- KUCHNIA

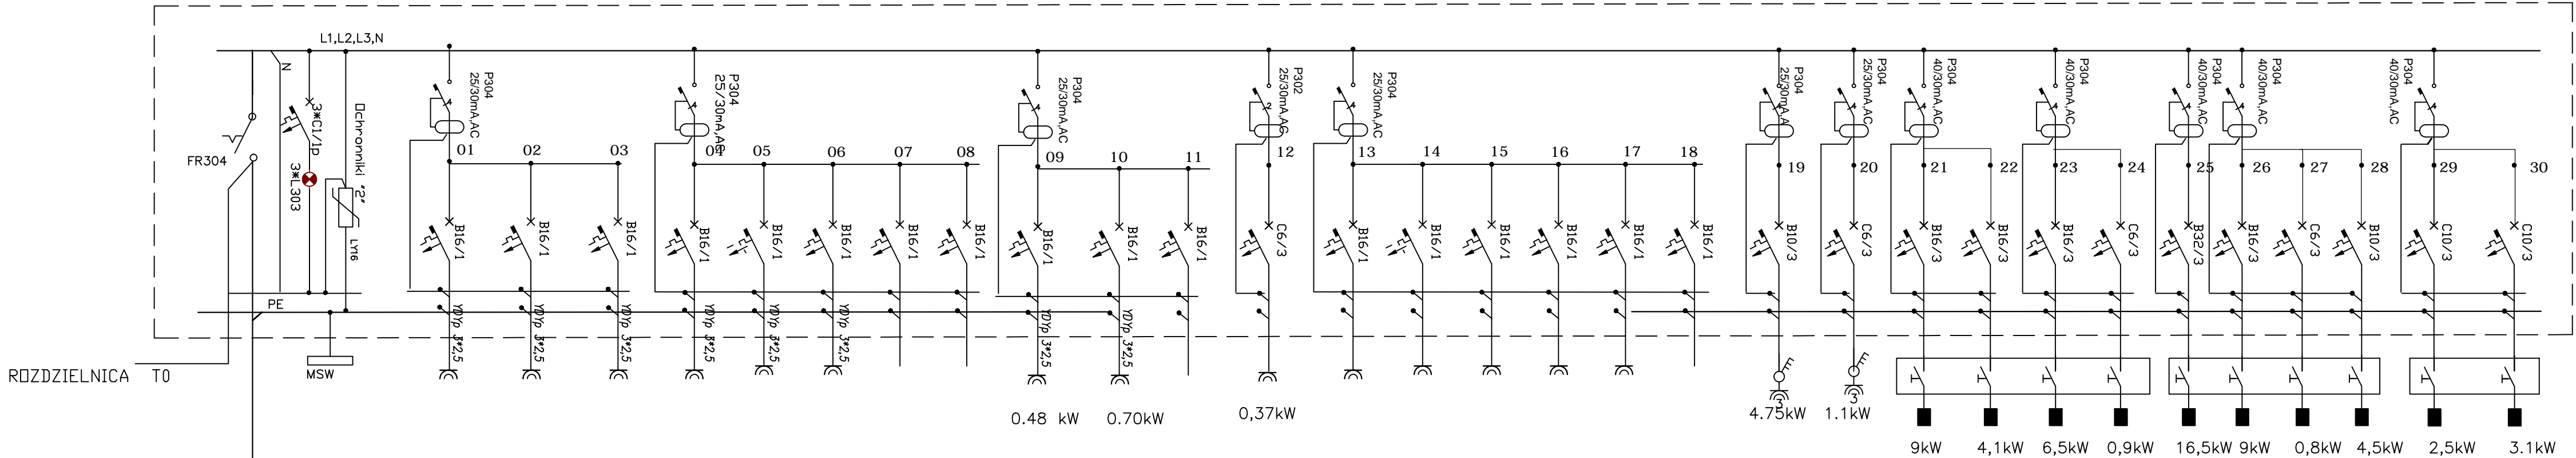

Zasilanie z proj.tablicy TG  
- wg schematu zasilania  
i planów instalacji

gniazda I-faz.szczególne pom.nr 10  
-chłodziarki podblatowe  
10.1;10.2;10.18

gniazda I-faz.szczególne pom.nr 10  
10.25

gniazda I-faz.szczególne pom.nr 10  
-chłodziarki podblatowe  
10.28;10.30

gniazda I-faz.szczególne ogólne -pom.n10  
- obw. 1

gniazda I-faz.szczególne ogólne -pom.n10  
- obw. 2

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 5  
- ogólne

REZERWA

REZERWA

gniazda I-faz.szczególne pom.nr 4 i 5  
-chłodziarki podblatowe 4.1;5.1

gniazda I-faz.szczególne pom.nr 5  
-gn.ogólne + 5.4

REZERWA

5.9- Obieraczka do ziemników ,pom.nr 5

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 12  
- szafa chłodnicza 12.1

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 12  
- chłodziarka 12.2

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 12  
- chłodziarka 12.3

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 8  
- chl. zamrażarka 12.4

gniazda I-faz.szczególne -pom.nr 8  
- zamrażarka 12.5

REZERWA

11.4 - Zmywarka do naczyń ,pom.nr 11

5.15a - NMK-1110, ,pom.nr 5

10.14- patelnia el. ,pom.nr 10

10.15- trzon el. ,pom.nr 10

10.16-kociolki ,pom.nr 10

10.17- Okap

16,5kW  
510.5- piec HTP ,pom.nr 10

10.7- taboret EFP ,pom.nr 10

10.8- Okap


10.10- Bemar

10.27 Mikser

10.33 Mikser

Uwagi :  
- ze względu na szczegółowych brak danych dot. wyposażenia obiektu w urządzenia technologiczne- wielkości zabezpieczeń oraz przekroje przewodów należy skorygować na etapie realizacji inwestycji  
- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora  
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

Szybkie samoczynne  
wyłączenie zasilania  
Układ sieci TN-S 400/230V

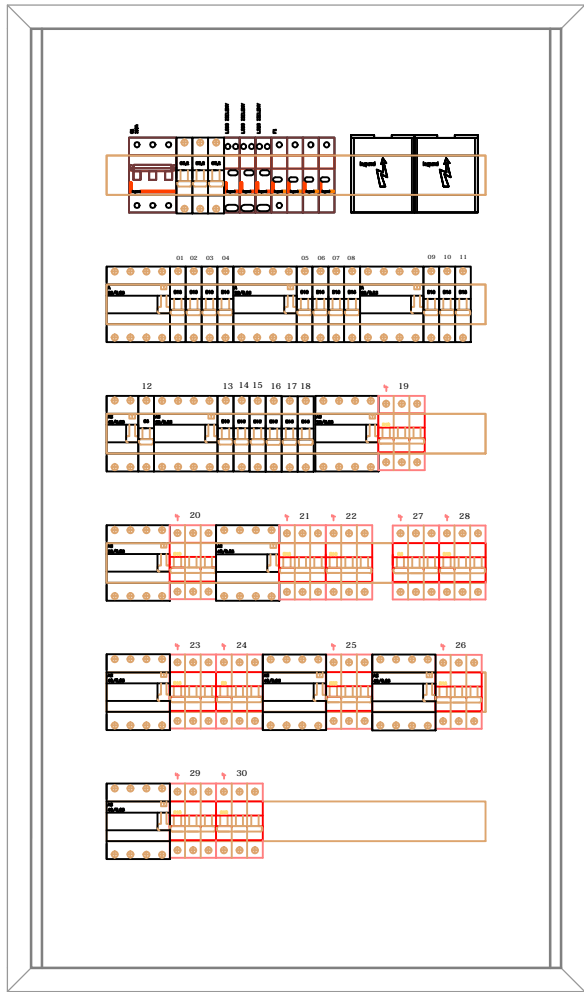

Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach im.Władysława Klementowskiego , Łupki 15 gm.Pisz			
Inwestycja: Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego			
Adres: Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz			
Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA- ROZDZIELNIA "TK"			
Faza: Projekt Wykonawczy			Specjalność: Elektryczna
Projektanci:	Imię, Nazwisko:		Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08		
Data: 12.2014	Skala:	Numer rysunku:	E-8
			Rewizja: --