


RZUT DACHU

skala 1:75

ETAP-I

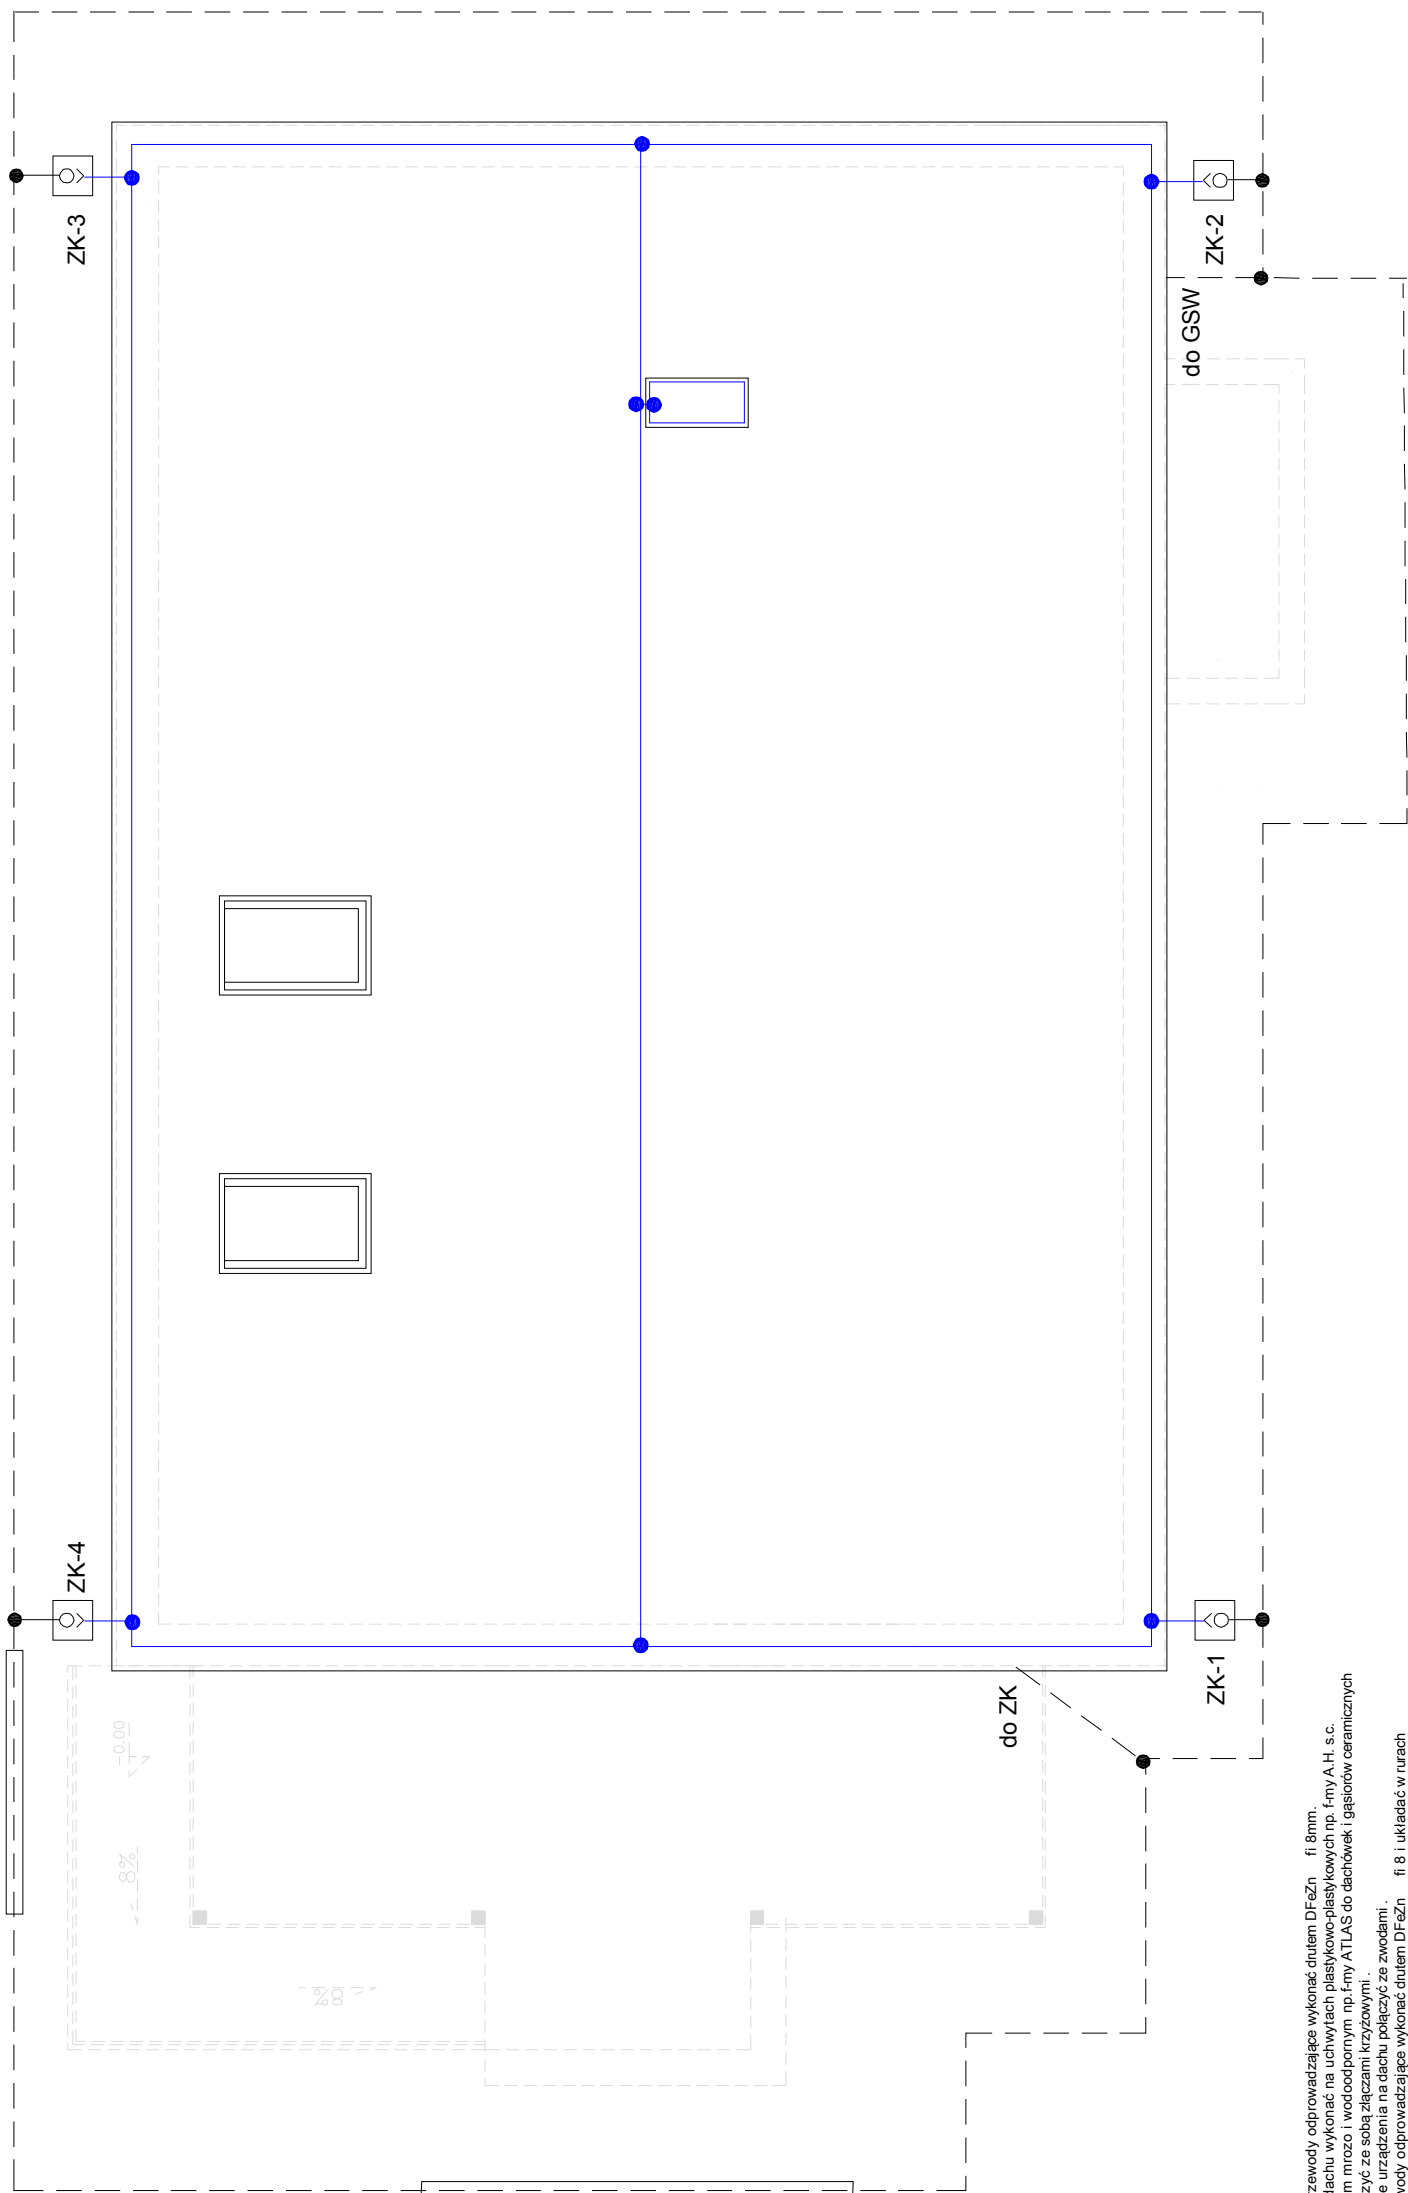

LEGENDA:

drut DFeZn fi 8

bednarka FeZn 25x4

○△ ZK-1

Czasz instalacji piorunochronnej należy wykonać zgodnie z normą :
PN-86/E-05003/01 PN-86/E - 05003/02
PN-IEC 61024-1
PN-IEC 61024-1-1

połączenia spawane