



Istniejąca rozdzielnia TG główna SG do demontażu
(parter sala gimnastyczna)



PROJ. ROZDZIELNIA TG
typu XL³ 800 metalowa 1250*660
lub równoważna

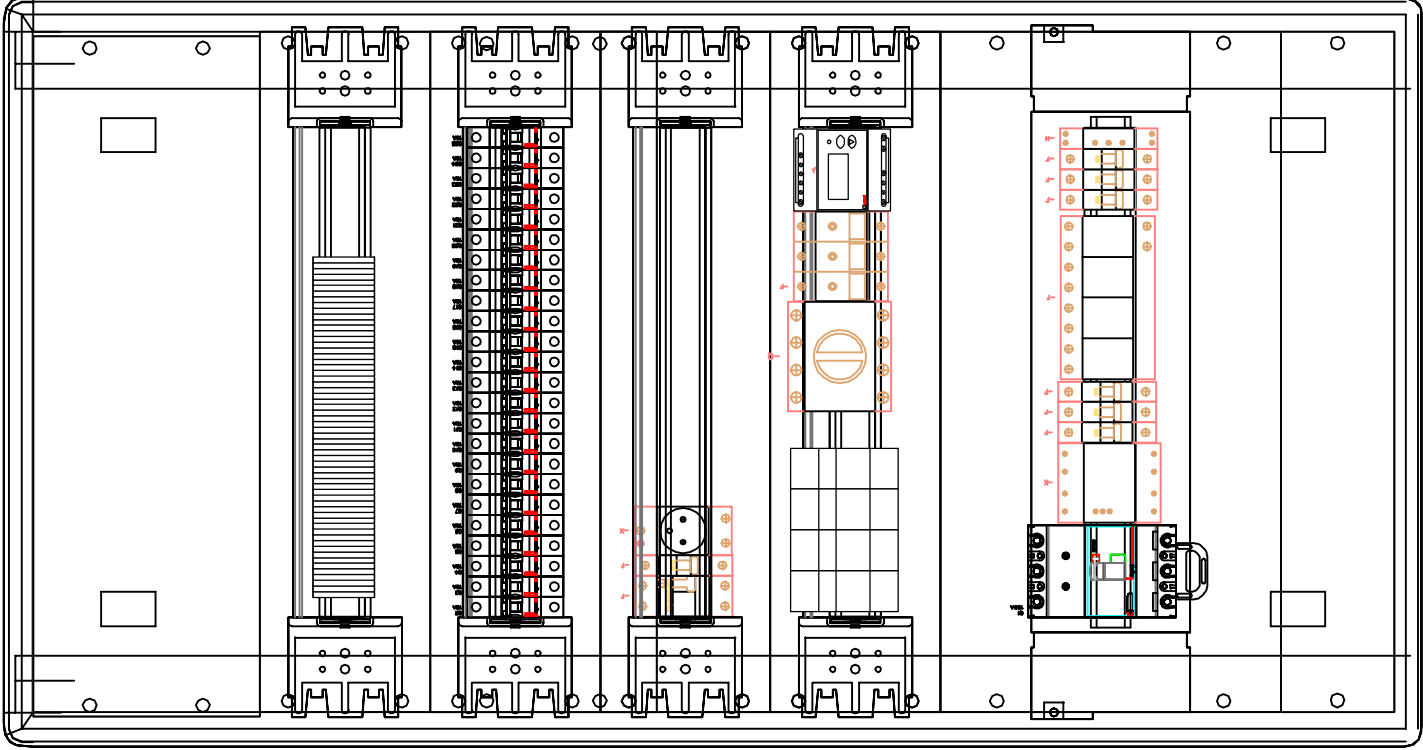

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-C 400/230V

Uwagi:
- w tablicy przewidziano rezerwy do:
* podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem
wg porządku inwestora
* montaż dodatkowego wyposażenia (wyłączniki różnicowoprądowe itp.)
dla systematycznie remoniujących obwodów w syst. TN-S
- podłączenia istniejącej instalacji z wyłącznikami instalacyjnymi
wykonane za pośrednictwem złączek ZLG

Investor:
**Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Piszu
12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15**

Inwestycja:
**1. Wymiana TG i wlv-tów
2. Montaż wlv.p.poż.
3. Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku**

Adres:
**Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu
12-200 Pisz ul. Sikorskiego 15
bud. Sali Gimnastycznej**

Przedmiot:
Tablica elektryczna TG.Elewacja

Faza:
Projekt Budowlany

Specjalność:
Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI <small>nr upr. WAM/0050/P/OE/08</small>	
Sprawdzający:		
Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Leniec	

Data:	09.2014	Skala:	----	Numer rysunku:	E3	Revizja:	—
-------	---------	--------	------	----------------	-----------	----------	---