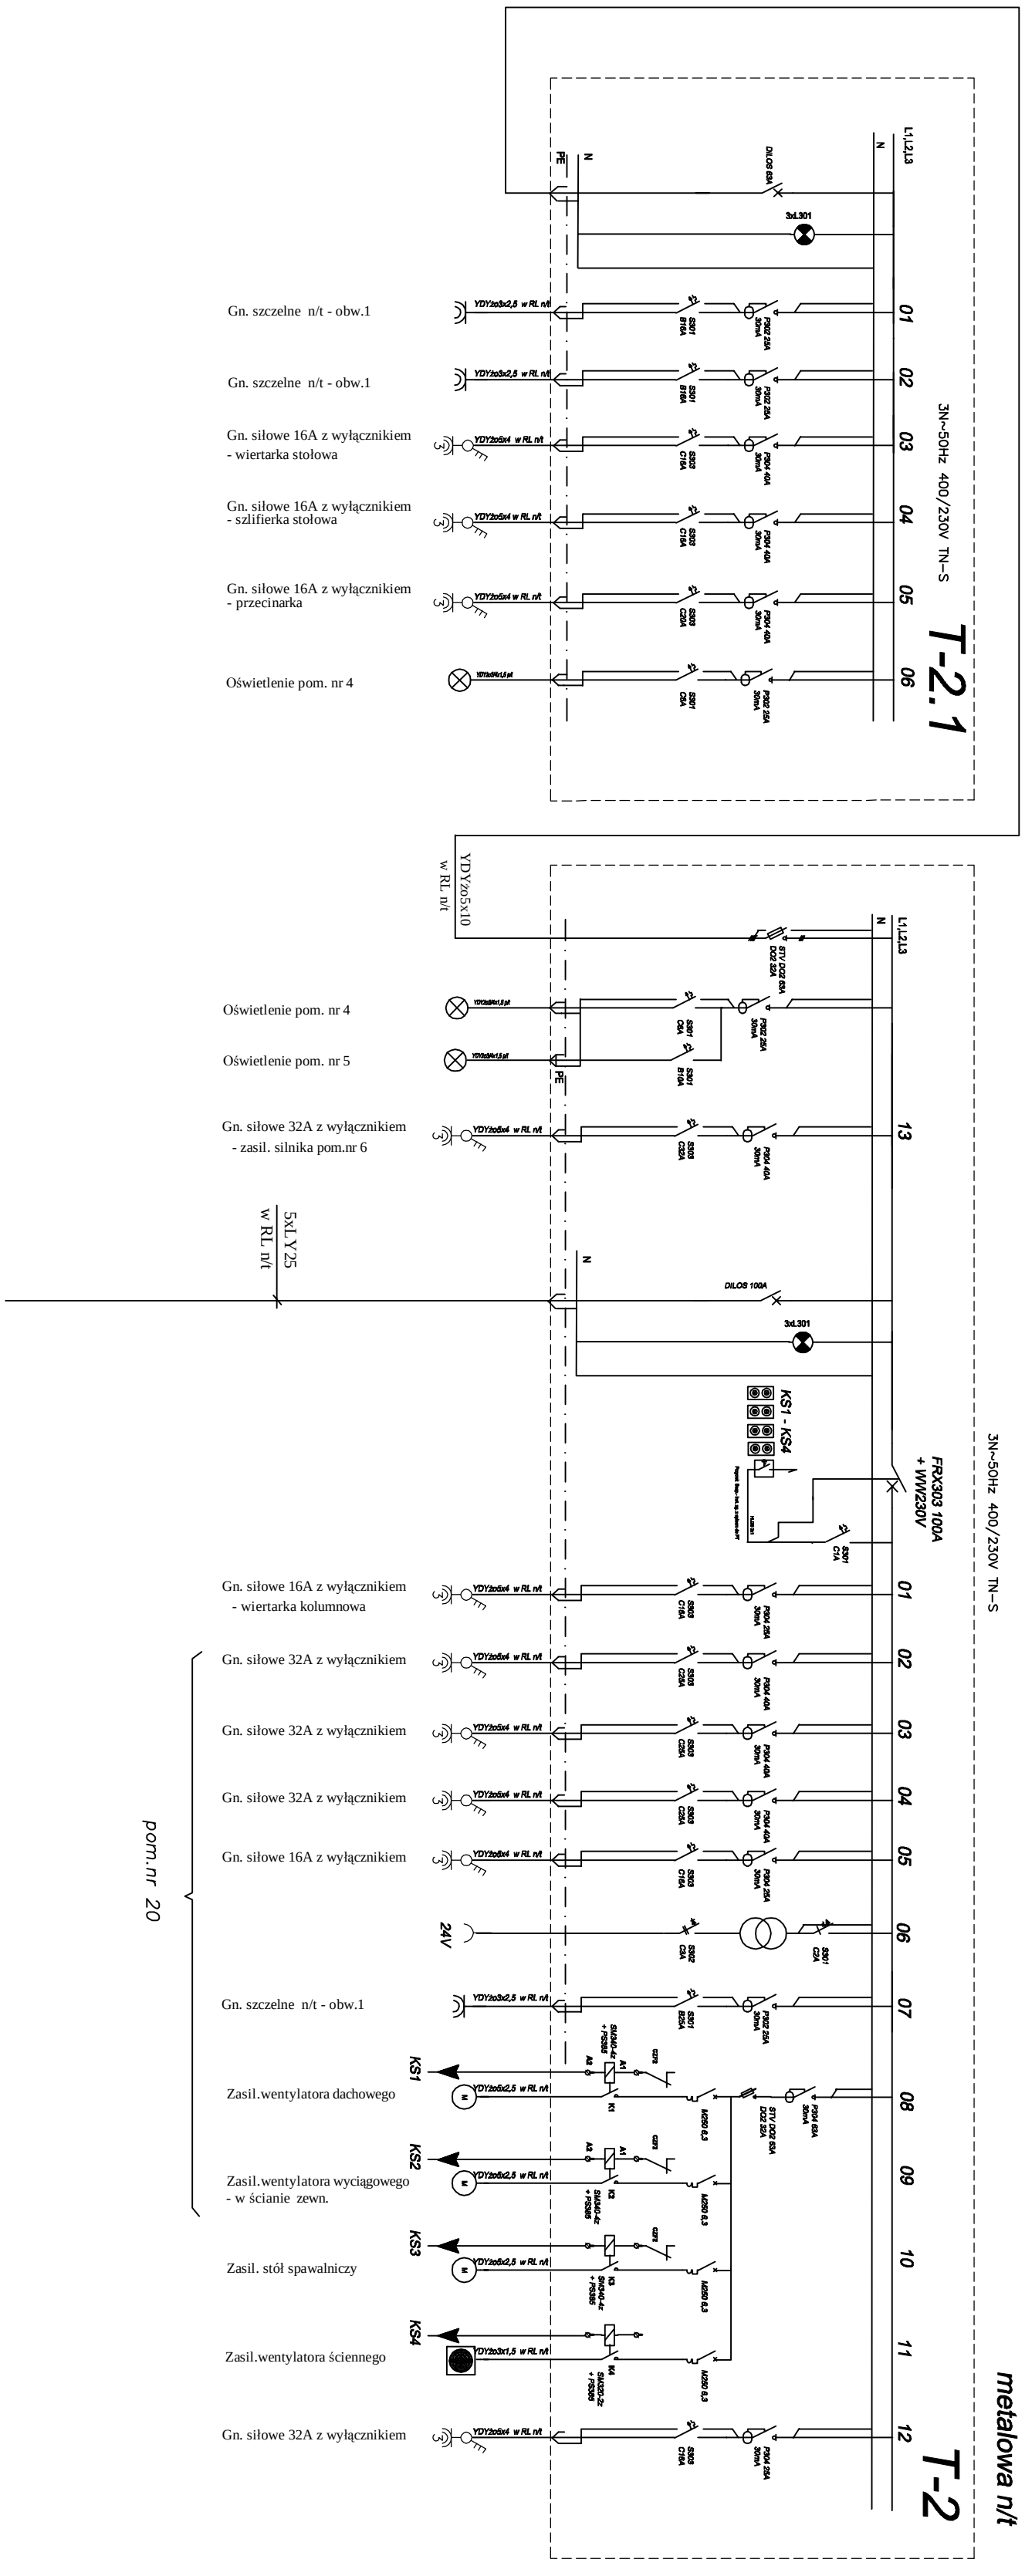

UWAGI:
– zasilenie wentylatorów : nawiewu kanału i wyciągu spalin z kaset sterowniczych "KSW" przy tabl. T4

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/230V

Nr rysunku E-5	Nr Str.	Temat	Remont budynku Warsztatów Szkolnych w Białej Piskiej	Autorzy	mgr inż. Piotr Ciotrowski	Nr. upr.SUW-105/88
		Inwestor	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej ul.Sienkiewicza 11			Branża: ELEKTRYCZNA
		Rysunek	Schemat ideowy zasilania - tabl. "T1"			Faza: PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA 1:75	Data 2008			

Projektowanie i Usługi Inwestorskie
mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz
ul. Czerniewskiego 1/43
tel.fax (087) 423 00 45