


L.p.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow.(m ²)
1.	Holl wejściowy	gres	14,70
2.	łazienka kobiet	gres	4,17
3.	Wc kobiet	gres	2,11
4.	Wc dla niepełnospr.	gres	3,61
5.	łazienka mężczyzn	gres	6,44
6.	Sanitariat mężczyzn	gres	1,50
7.	Wiatrołap	gres	2,14
8.	Pomieszczenie socjalne	gres	11,56
9.	Wc pracownika	gres	1,68
10.	Garaz	posadzka bet.	15,82
11.	Magazyn	posadzka bet.	133,63
Pow. użytkowa parteru łącznie			197,36

Objaśnienia:

- E-1 - Oprawa świetłówkowa OKN 236 P
E-2 - Oprawa LUNA, "Plexiform" . P = 22 W
E-3 - Kinkiet łazienkowy, oprawa inwestora P =80 W
E-4 - Oprawa świetłówkowa OPK 236 P
M - Wentylator AXS 100 HTP.
P 1 - Przepływowy elektr. podgrz. wody 3,0 kW
P 2 - podgrz. wody 1,8 kW V=30.0l
R - Rozdzielnica R.W-3x12p
Z-2 - Złącze kablowe z wyłącznikiem.

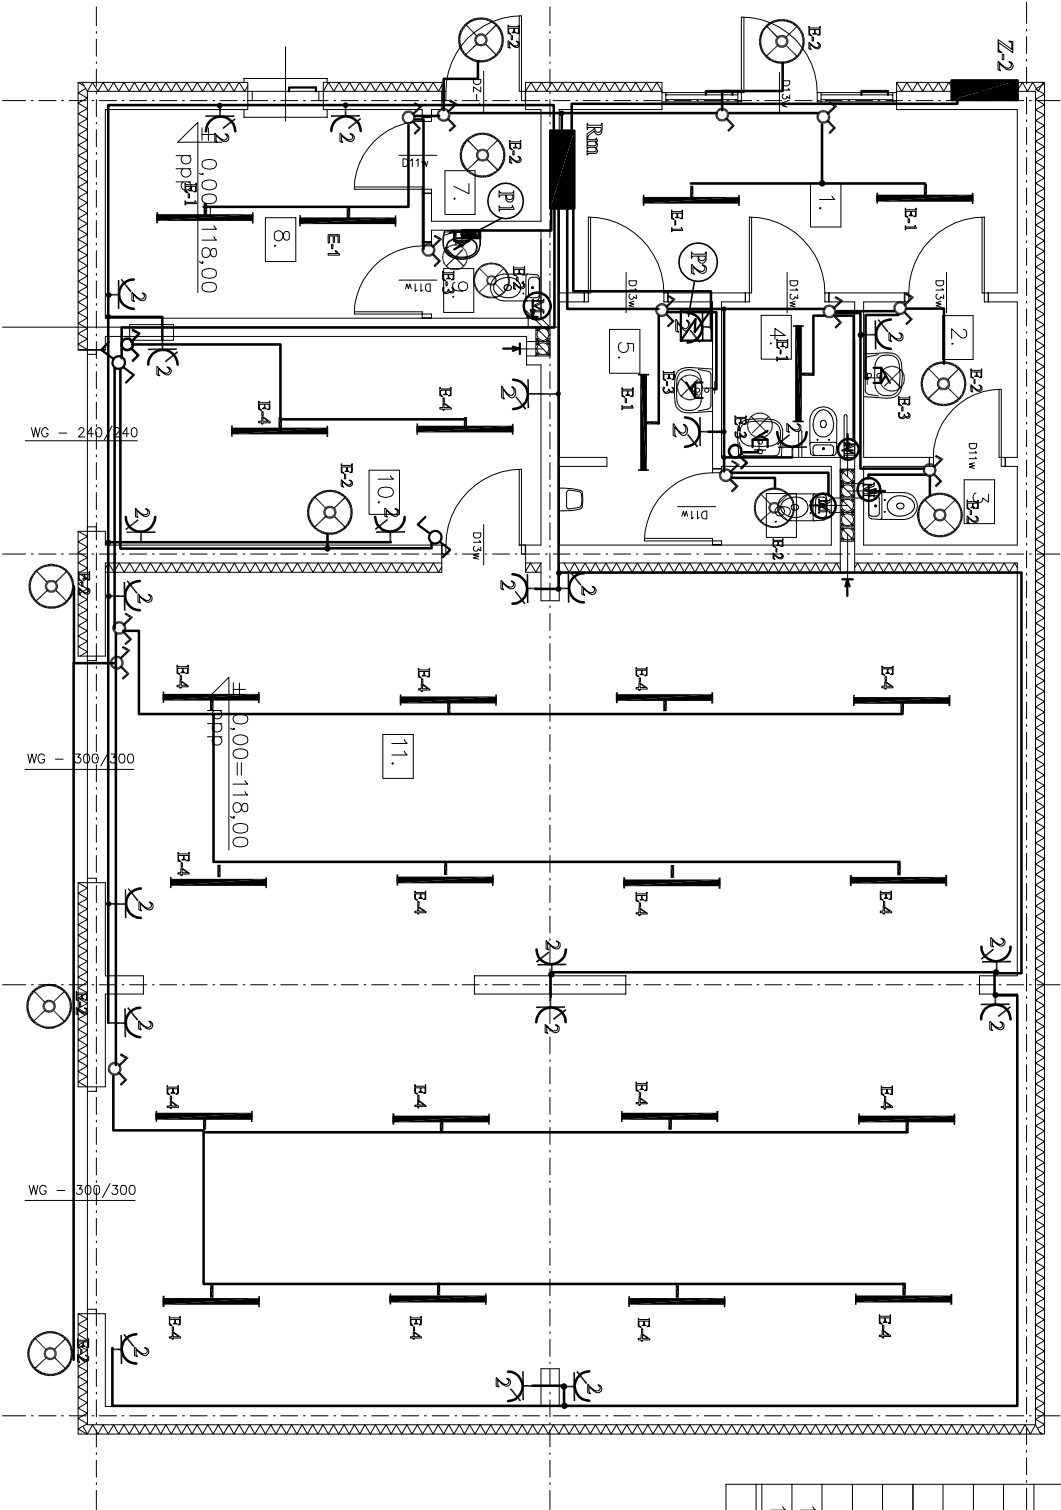

Uwagi:

- Instalację w całości wykonać jako podtynkową. Gniazda wykłowe zainstalować w miejscach wskazanych przez inwestora.
Przewody w stropach prowadzić w rurkach RL, wyłączniki na wysokości 140 cm nad podłogą.
Przed montażem osprzętu i opraw, uzgodnić z inwestorem szczegóły montażu.
Wentylatorki łazienkowe zasilić z instalacji oświetleniowej

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. 19-400 Olecko
I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski ul.Batorego 21/4
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU – BUDYNEK SOCJALNO–MAGAZYNOWY.

Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.

Projektant :		Współpraca :		Sprawdzający :	
Skala: 1:100	Branża elektryczna	Nazwa rysunku: Instalacja elektryczna budynku socjalno—magazynowego.		Data: 15.11.2010.	Nr arkusza: E—1